

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦИЗГАРИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

Принято на педагогическом совете
Цизгари ООШ
Протокол № 1 от 31.08.2021г.




Утверждаю:
Директор школы
М.А.Расулов



**ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ
ПОЛОЖЕНИЕ**

о

ПИТЬЕВОМ РЕЖИМЕ

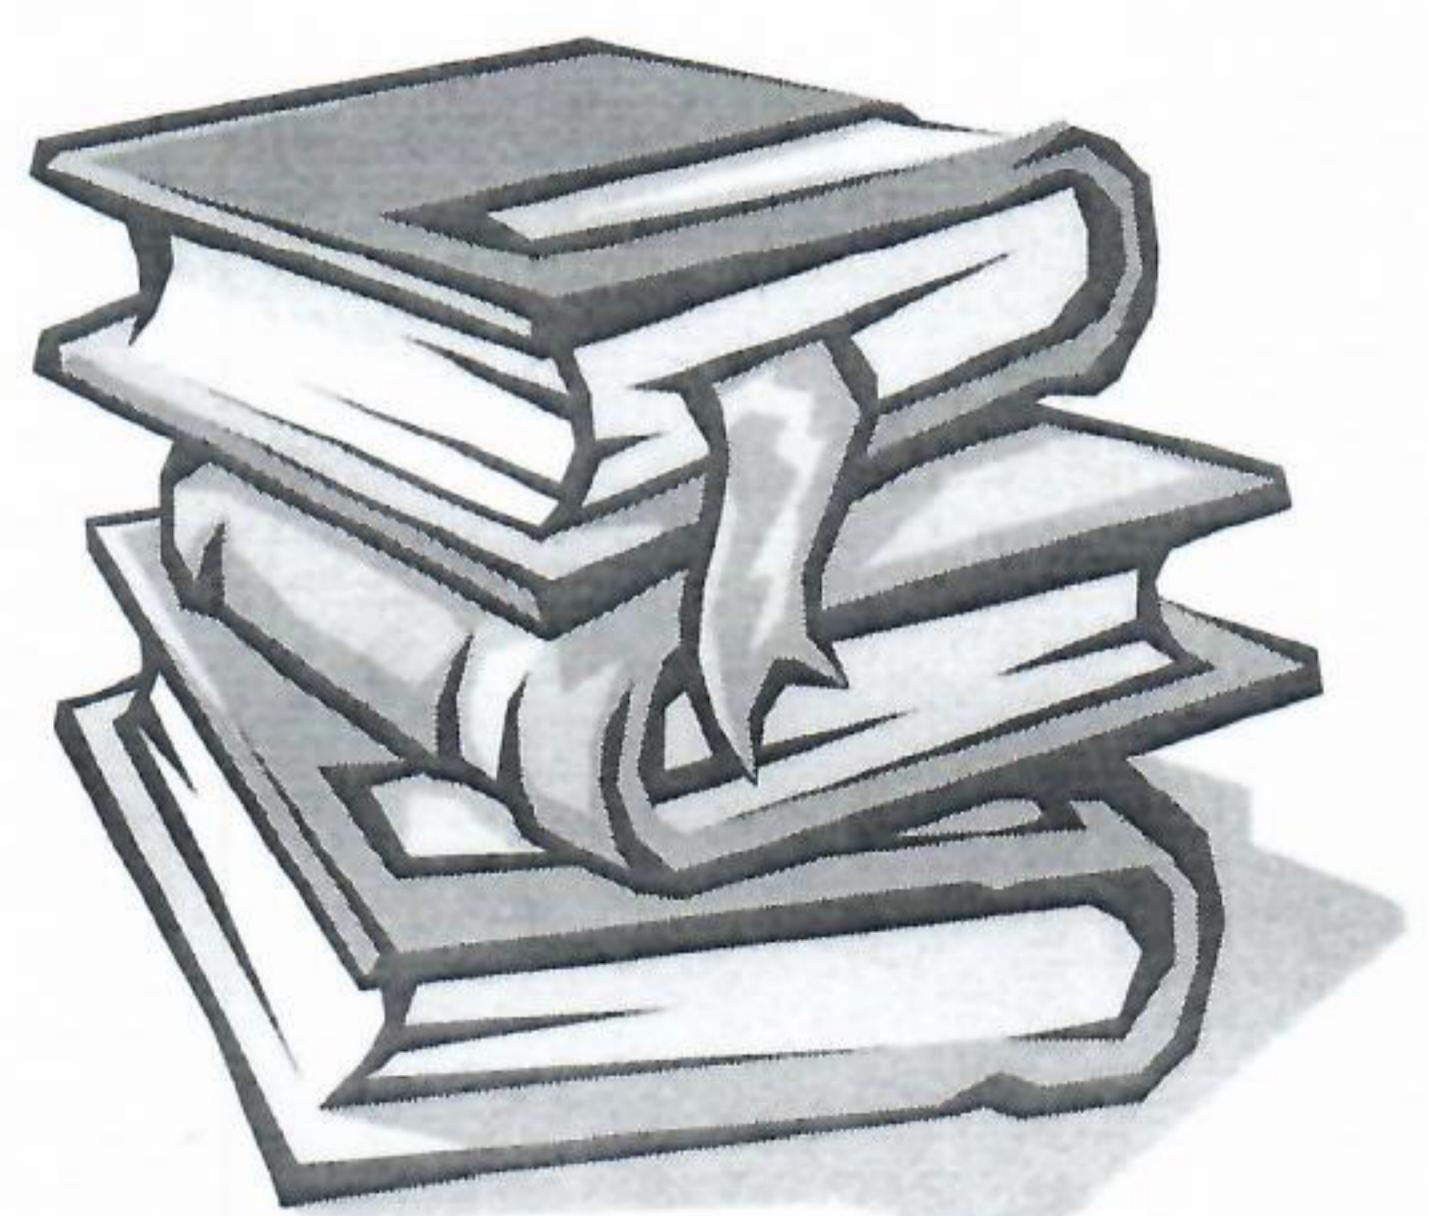

1. Общие положения

1.1. Положение об организации питьевого режима (далее – Положение) является локальным актом МБОУ «Цизгаринская ООШ».

1.2. Положение разработано в соответствии с:

- *- Законом «Об образовании в РФ»;
- *- нормами и правилами СанПиН 2.4.2.2821-10;
- *- СанПиН 2.1.4.1116-02 («Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»).

1.3. Положение разработано с целью создания благоприятных условий для жизнедеятельности организма ребенка в процессе обучения и творческой деятельности.

1.4. Положением регламентируется оптимальный питьевой режим в образовательной организации.

1.5. Положение утверждается приказом директора школы.

1.6. Организация питьевого режима осуществляется согласно приказу «Об организации питьевого режима» и настоящего Положения.

2. Организация питьевого режима

2.1. В школе предусмотрено обеспечение обучающихся питьевой водой согласно гигиеническим требованиям.

2.2. Питьевой режим организован через пользование баком и краном с водой.

2.3. Для обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении.

2.4. При организации питьевого режима используются бутылки с водой(принести с собой).

2.5. Бутилированная вода, используемая для употребления, не имеет документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. Замена емкостей с водой производится систематически, обеспечивая бесперебойное снабжение.

2.6. Для безопасной организации питьевого режима в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами проводится дезинфекция (промывка) устройств раздачи воды (кулеров, диспенсеров) не реже 1 раза в полгода.

3. Правила безопасности

3.1. Бак с кипячёной водой предназначен для работы в помещениях с температурой воздуха от 10 до 38°С.

3.2. Устанавливается бак на твердую и ровную поверхность.

3.3. Недопустима установка бака возле устройств, находящихся под электрическим напряжением, обогревающей техники или под прямыми солнечными лучами.

3.4. Бак разрешается использовать согласно настоящей Инструкции:

- *- не устанавливать на бак какие-либо предметы, которые при падении могут быть не безопасны для детей; при механических нагрузках кран бака могут быть повреждены, поэтому оберегать их от ударов;
- *- не наливать в бак горячую воду;
- *- не оставлять приемную часть бака открытой, чтобы в него, не попали пыль или насекомые;

- 4.1. Бак предназначен для использования бутилированной воды.
- 4.4. При перестановках Бака с водой желательно не наклонять его больше чем на 15 градусов.
- 4.5. Информировать ответственное лицо о неприятном запахе, вкусе воды.
- 4.6. Информировать ответственное лицо о зеленом налете в баке, помутнении воды.
- 4.8. Периодически очищать поверхность бака от пыли, пятен, а также протирать краны.
- 4.9. Использовать для очищения поверхности бака мягкое моющее средство. Запрещается использовать бензин, керосин и другие растворы либо предметы, которые могут повредить поверхность бака.

5. Запрещается

- 5.1. Человеку с инфекционными заболеваниями в целях защиты воды брать воду из бака и производить санитарную обработку.
- 5.2. Использовать бутылку из-под воды или бака в качестве подставки.
- 5.3. Перемещать бак, ставить на бок.
- 5.4. Распылять вещества вблизи бака, использовать ароматические и абразивные материалы для очистки внешних сторон бака.
- 5.5. Устанавливать бутылку с защитной наклейкой на крышке.
- 5.6. Использовать бак для других целей кроме осуществления питьевого режима.

